

Техническое задание
к заявке на проведение работ по
УСТАНОВКЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Требования к проведению работ

Работы могут быть выполнены организацией, имеющей лицензию МЧС на ремонт, монтаж и обслуживание средств пожарной автоматики. Все изменения, связанные с выполнением работ, оформить в виде проектного решения или внесения изменений в действующую проектную документацию.

Исходные данные

Защитить установкой автоматического пожаротушения помещения маслоподвала МСЦ в корпусе №5. Объектами защиты являются два помещения маслоподвала (баковое и насосное отделения).

Площадь помещений $S = 1080 \text{ м}^2$, объём помещений $V = 5400 \text{ м}^3$

Пульт приемно-контрольный установить в помещении круглосуточного дежурного персонала ЦЭКЭС. Дублирующий сигнал о срабатывании установки вывести в здание пожарного депо на ПЦН (существующий).


Компоновка расположения помещений в маслоподвале прилагается.

Ведущий специалист
по эксплуатации оборудования



М.В.Селиверстов

Компоновка масляного котла (5 корпус)

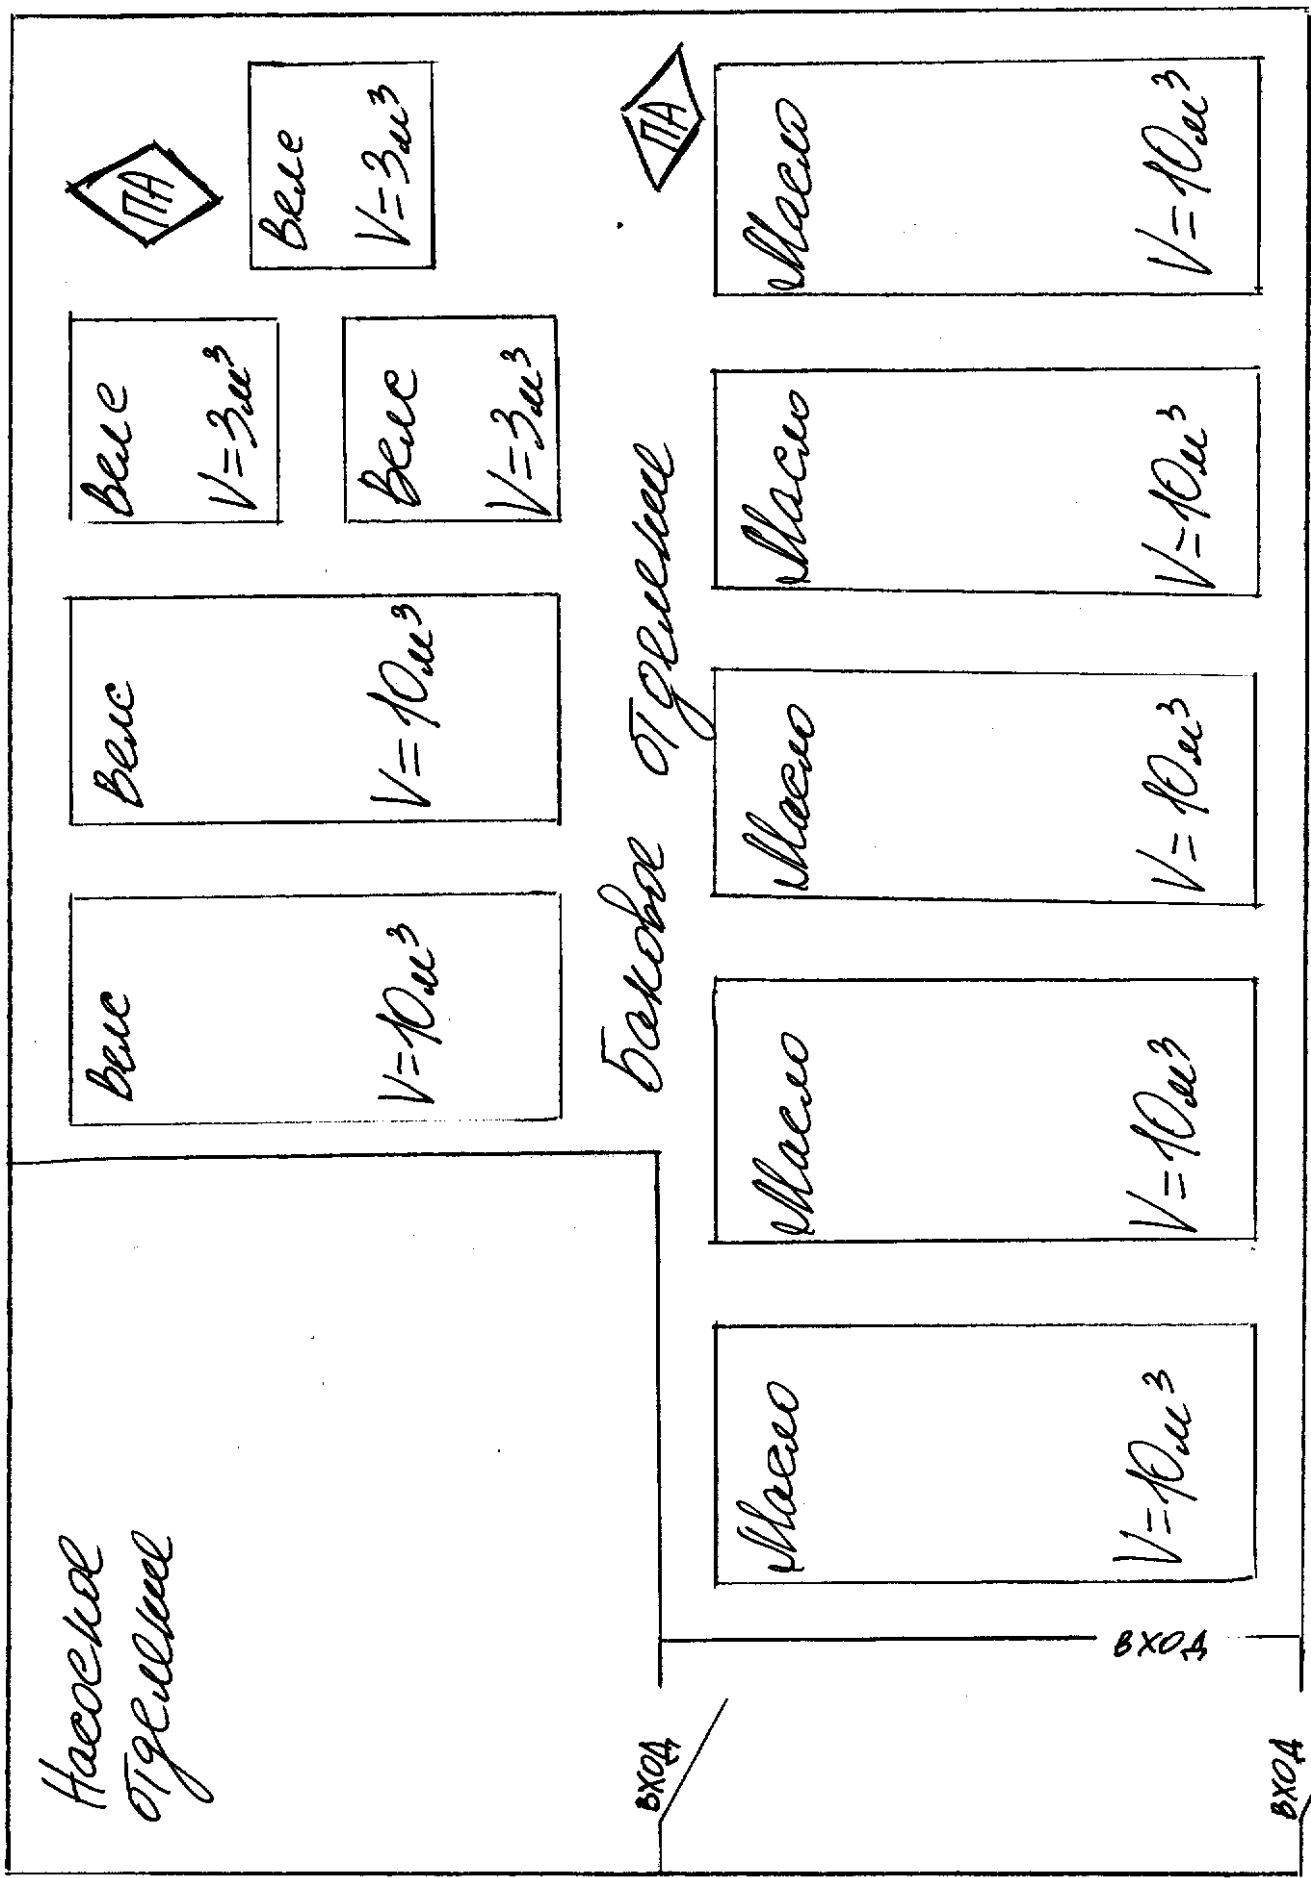

$$\Sigma = 1080 \text{ м}^2 \quad V = 5400 \text{ м}^3$$